检 测 报 告

报告编号：GJGK 201911WG0155

委托单位：广州市净水有限公司石井净水

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 11 月 22 日

广州检验检测认证集团有限公司
（检测专用章）

告

1.

2. 本报告只对本机 术责

本机构保证检测 性，对

3. 术责任，并对委 术资

对本报告若有疑 询，来

编号，对检测结 告之任。

机构质保部提出 对检测

4. 保存的样品，超 料保

5. 本报告涂改无效 效。来函来

6. 本报告无本机构 之日起

7. 若本报告不使用 社于性能

未经本机构书面批 。

本机构通讯资料：

联系地址：广州市番禺 1-

邮政编码：511447 会的证

业务电话：020-83 5577

投诉电话：020-31 6130

传 真：020-31 6130

报告编辑：

报告审核：

报告签发：

职务

1 基本

任务来源	
委托单位	集团有限公
单位地址	
受测单位	
单位地址	广州市
联系人	
联系电话	广州市
采样日期	2019年11月14
分析日期	2019年11月14
样品类别	2019年11月15

2 检测内

检测结果

表

环境条件	天气状况：晴，温 风速：
检测点位	检测项目（单位）
○5 粗格栅房	甲烷 百分比浓度（%）

备注：1、采样 HJ/T 55-2000 大

2、“ND” 检测结果低于方

表 2-2 [illegible]测结果

环境条件	天气状况：晴 [illegible]温度：2[illegible] 气压：10[illegible] 风速：1.6 m[illegible] 风向：西[illegible]		
	检[illegible]及结果		
检测点位	检测项目	[illegible]	第二次
○1#上风向参照点 1#	氨（mg[illegible]	[illegible]	ND
	硫化氢（[illegible]	[illegible]	ND
	臭气浓度（无量[illegible]	[illegible]	<10
○2#下风向监测点 2#	氨（mg[illegible]	[illegible]	0.0[illegible]
	硫化氢（[illegible]	[illegible]	0.0[illegible]
	臭气浓度（无量[illegible]	[illegible]	<1[illegible]
○3#下风向监测点 3#	氨（mg[illegible]	[illegible]	0.0[illegible]
	硫化氢（[illegible]	[illegible]	0.00[illegible]
	臭气浓度（无量[illegible]	[illegible]	<1[illegible]
○4#下风向监测点 4#	氨（mg[illegible]	[illegible]	0.0[illegible]
	硫化氢（[illegible]	[illegible]	0.00[illegible]
	臭气浓度（无量[illegible]	[illegible]	<10

备注：1、采样依据：HJ/T 5[illegible]气污[illegible]监测[illegible]

2、“ND”表示检测结果[illegible]法检出[illegible]

表 2-3 有组织废气检测结果

检测项目及结果		
点位编号及名称	废气排放采样口（气-01）	
	检测结果	
甲烷	8.96	mg/m³
甲烷百分比浓度（%）	1.26×10⁻³	/
氨	0.89	mg/m³
硫化氢	0.003	mg/m³
臭气浓度	30	无量纲

备注：1、采样依据《GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》；
2、"ND"表示检测结果低于方法检出限。

表 2-4 噪声检测结果

环境条件	天气状况：晴，风速：1.8 m/s，风向：西北。			
检测项目及结果				
编号	检测点位	主要声源	昼间 Leq 值，dB（A）	夜间 Leq 值，dB（A）
▲1#	厂界西面外[illegible]米	工业噪声	56	47
▲2#	厂界南面外[illegible]米		53	46
▲3#	厂界东面外[illegible]米		55	47

备注：1、昼间噪声检测时间：12:37-13:01；夜间噪声检测时间：22:01-22:30。
2、厂界北面二期施工，取消噪声监测。

3 测点分布示意图及简要说明

（注：▲代表噪声检测点○代表无组 表有组织

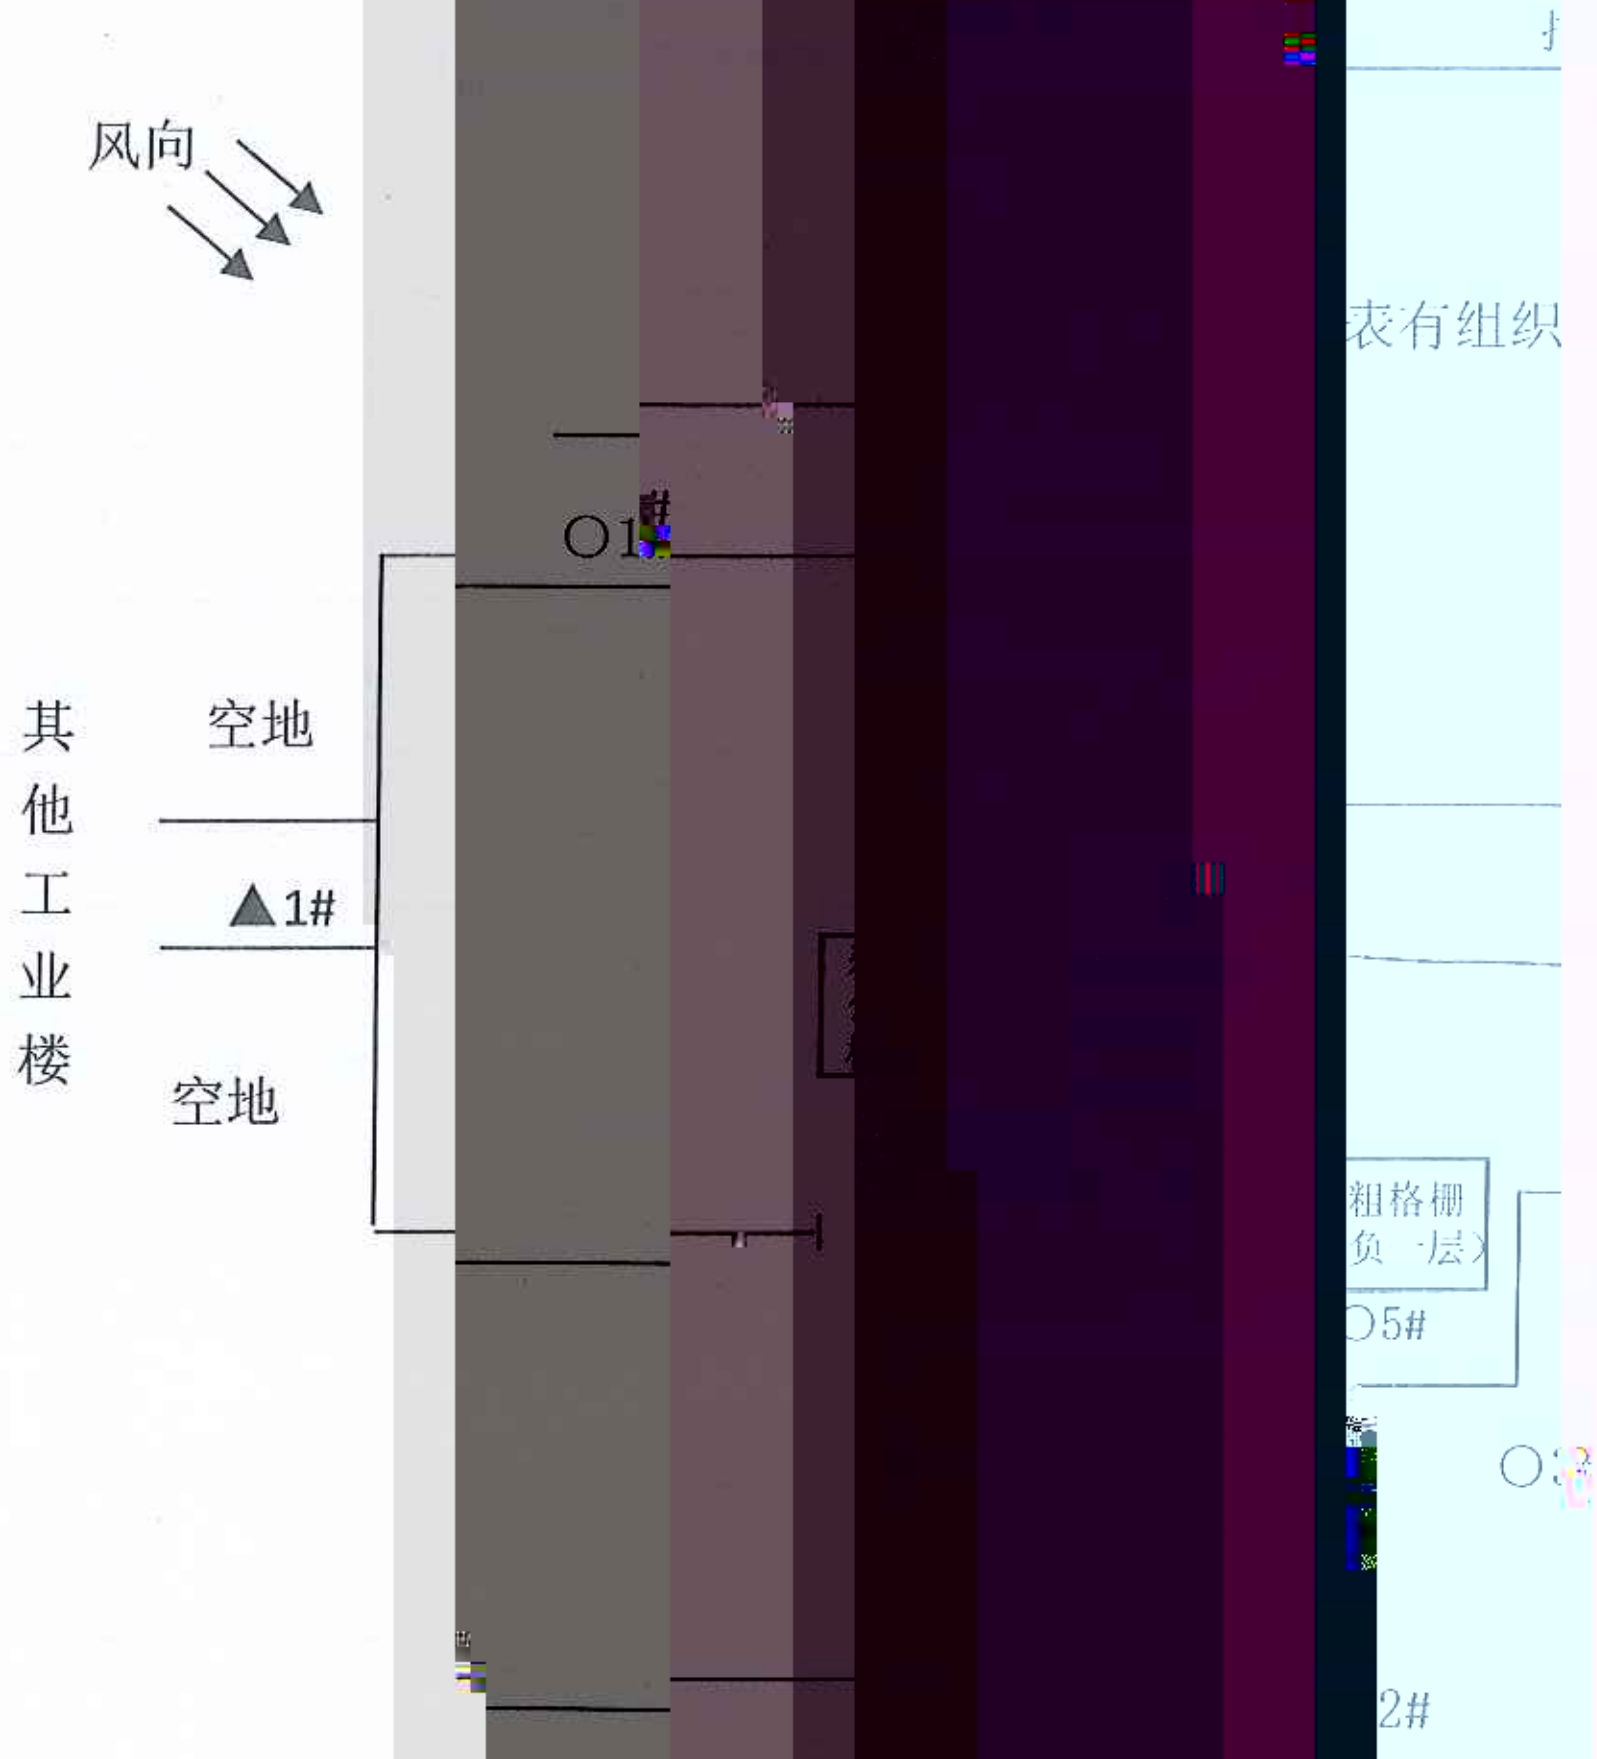
风向
其他工业楼
空地
▲1#
空地
○1#
粗格栅（负一层）
○5#
○3
2#

4 质量控制

室内空白、现场

废气质量控制

类型

室内空白

现场空白

无氨水的检查

室内平行样或现场

样品名称

室内平行

现场平行

m³）

相对

178

0.10

0.26

0.002

0.003

标准样品或质量控制

质控类型

校准点

mol）

标准值

质控类型

相对误

标准样品

9.74

9.74

备注：1、“ND”表

测

014

广州检

室内空白
类型
室内空
现场空
无氨水的检
室内平行样
样品名称
室内平行
现场平行
标准样品或
质控类型
校准点
质控类型
标准样品
备注：1、“

5 检

检测类型
无组织废气
有组织废气
噪声